

# APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

## TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.5-5/2015

1	5	1	2	1	4	4	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Didma“ katilinė**, Linkavičių k., Pakruojo r..  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)


UAB „Didma“, Geležinkelio g. 3, Marijampolė,  
tel. (8 343) 94012, faks. (8 343) 94013, el. p. [didma@didma.lt](mailto:didma@didma.lt)  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. liepos 20 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Šiaulių skyriaus vyr. specialistė

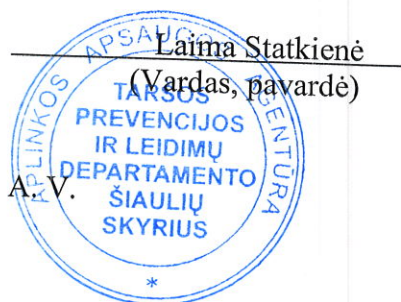

(parašas)

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

## APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1		
Azoto oksidai (A)	2	3
Kietosios dalelės (A)	250	0,62
Sieros dioksidas (A)	6493	4,59
Amoniakas	1753	0,085
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	-	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Anglies monoksidas (A)	XXXXXXXXXX	-
	177	-
	Iš viso:	7,57
		<b>12,87</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **UAB „Didma“ katilinė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė Katilas „Grandeg GD Turbo 300“ (0,3 MW) ir katilas „Grandeg GD Turbo 500“ (0,5 MW), kuras – biokuras)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	7,57
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,62
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	800	4,59
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,085
				Iš viso įrenginiui: <b>12,87</b>		

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.